




Чек-лист инженера по охране труда и пожарной безопасности сети магазинов

Доступно на платформе RETAILIQA

т. 8 800 250 33 28 info@retailqa.ru

Электронные чек-листы, задачи, фотоотчеты, ML, BI-аналитика

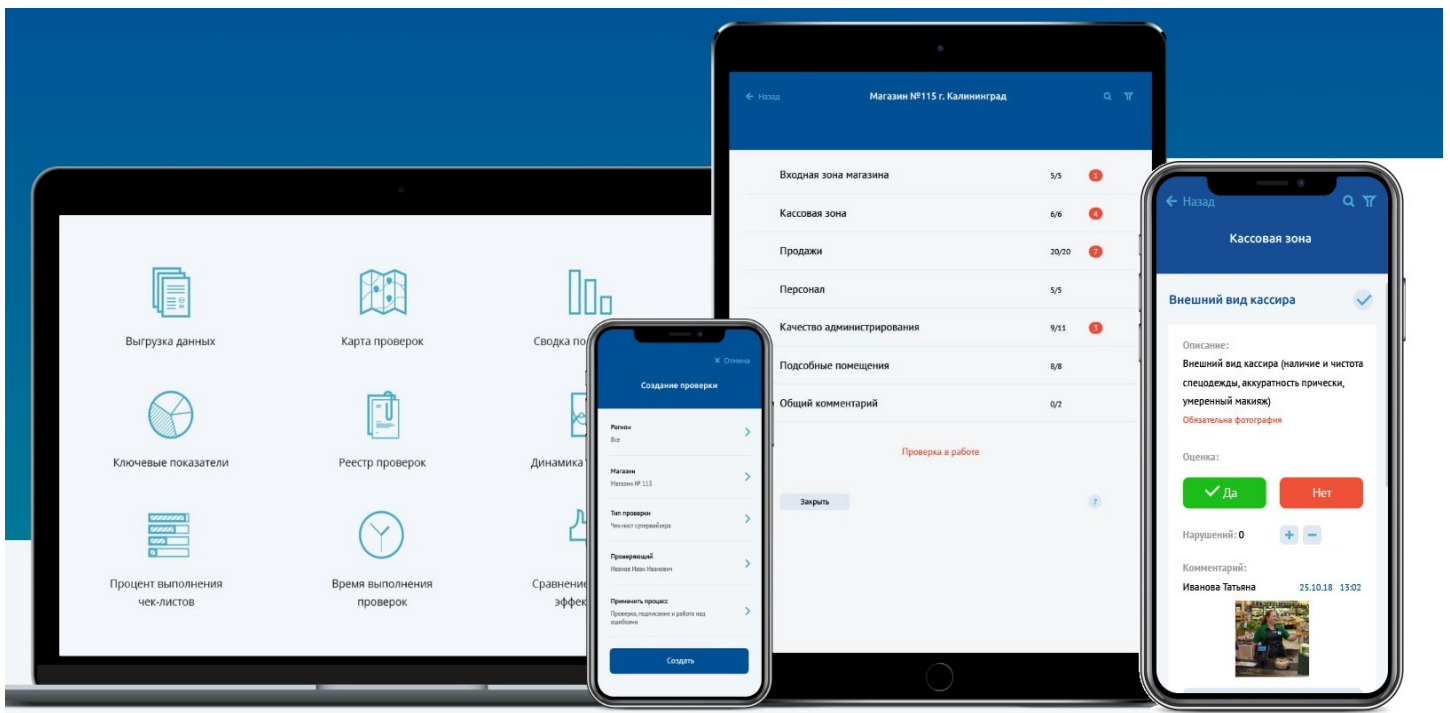

* Преимущества использования RETAILIQA

Удобно

- * 10 базовых типов оценок
- * Конструктор чек-листов
- * Система весов и баллов
- * Web-отчеты для руководства
- * Акции и фотоотчеты
- * Push и email уведомления
- * Контроль сотрудников по геолокации
- * Образцы и фото примеры
- * Документы, файловые вложения
- * Аудио и видеозаписи
- * Повторный контроль нарушений
- * Ограничение прав пользователей
- * Свой смартфон или планшет
- * Поддержка iOS и Android
- * Автономный offline-режим работы

Выгодно

- * Защита от надзорных органов
- * Минимизация штрафов
- * Сокращение потерь
- * Экономия и оптимизация ФОТ
- * Контроль регламентов и стандартов
- * Адаптация и обучение персонала
- * Внедрение KPI и системы мотивации
- * Доступ для тайных покупателей
- * Выделенный личный кабинет
- * Бесплатный демо-доступ
- * Настройка системы «под ключ»
- * Доработки под Клиента
- * Интеграция с IT-системами Клиента
- * Брендинг интерфейса под Клиента
- * Новые модули и функционал

Эффективно

- * Замена бумаги, мессенджеров, эл.таблиц
- * Ускорение сбора данных
- * Снижение временных затрат
- * Повышение качества работы
- * Проверки, задачи, планирование
- * Формирование претензий
- * Работа над ошибками
- * Выявление неочевидных проблем
- * Быстрая обратная связь
- * Доступ для сервисных служб, аутсорсеров
- * Сценарии и процессы аудитов
- * Облачное хранение данных
- * Доступ к данным по API
- * Успешные кейсы внедрений
- * Экспертиза и лучшие практики работы

Чек-лист инженера по охране труда и пожарной безопасности сети магазинов

ЗАПОЛНЯЕТСЯ АУДИТОРОМ ПЕРЕД НАЧАЛОМ ПРОВЕРКИ	
Объект проверки:	
Адрес:	
Дата проверки:	
Время проверки:	
Дата предыдущей проверки:	
Объект посещен по геолокации *:	
Проверяющий / Аудитор:	
Супервайзер / Куратор / ТУ:	
Директор / Управляющий / Заведующий:	
Сотрудники на смене (ответственные):	
Примечание:	

* Будет доступно в RETAILIQ

ЗАПОЛНЯЕТСЯ АУДИТОРОМ ПОСЛЕ ЗАВЕРШЕНИЯ ПРОВЕРКИ	
Дата завершения проверки:	
Время завершения проверки:	
Выявлено нарушений:	
Поставлено задач *:	
Общий % выполнения чек-листа *:	
Общая сумма штрафа *:	
Нарушения из предыдущей проверки *:	
Замечания к устранению:	

* Будет доступно в RETAILIQ

БЛОК 1. ПРОВЕРКА ПЛАНОВ И ПУТЕЙ ЭВАКУАЦИИ

Критерий проверки	Оценка	Комментарий	Срок устр.
1.1 Контроль наличия планов эвакуации людей при пожаре и указание их общего количества.			
1.2 Проверка правильности, видимости и доступности размещения планов эвакуации в установленных местах.			
1.3 Контроль соответствия оформления планов эвакуации действующим требованиям ГОСТ.			
1.4 Проверка соответствия схемы, указанной на плане эвакуации, фактической планировке помещений и расположению выходов.			
1.5 Обеспечение свободного, беспрепятственного доступа ко всем путям эвакуации.			
1.6 Проверка исправности дверей эвакуационных выходов (легкость открывания/закрывания, отсутствие повреждений).			
1.7 Контроль возможности открытия дверей эвакуационных выходов изнутри без применения ключа (запоров, требующих ключа).			
1.8 Проверка соответствия ширины основных путей эвакуации установленным нормативным требованиям.			
1.9 Контроль правильности направления открывания дверей на путях эвакуации (должны открываться по направлению движения к выходу).			

БЛОК 2. КОНТРОЛЬ ПЕРВИЧНЫХ СРЕДСТВ ПОЖАРОТУШЕНИЯ

Критерий проверки	Оценка	Комментарий	Срок устр.
2.1 Проверка наличия, правильности и своевременности ведения журнала учета и проверки первичных средств пожаротушения.			
2.2 Контроль соответствия общего количества огнетушителей нормативу (из расчета 1 кг огнетушащего вещества на 25 кв.м защищаемой площади).			
2.3 Проверка правильности размещения и условий хранения средств пожаротушения, обеспечение их легкой доступности в случае ЧП.			
2.4 Фиксация количества неисправных (манометр вне зеленой зоны) и/или огнетушителей с истекшим сроком перезарядки/проверки.			
2.5 Контроль наличия четкой идентификационной нумерации на всех огнетушителях.			
2.6 Указание общего количества установленных пожарных кранов (ПК) на объекте.			
2.7 Проверка обеспечения свободного и беспрепятственного доступа к пожарным кранам.			
2.8 Контроль комплектности пожарных кранов (наличие и исправность рукава, ствола, пожарного запорного клапана с ключом).			
2.9 Проверка отсутствия протечек на соединениях пожарного крана и запорной арматуре.			
2.10 Контроль наличия актуальных актов перемотки пожарных рукавов (срок действия не превышает 1 года).			

2.11 Проверка наличия действующих актов испытаний пожарных кранов на водоотдачу.			
БЛОК 3. ПРОВЕРКА СИСТЕМ АПС, СОУЭ, УАПТ			
Критерий проверки	Оценка	Комментарий	Срок устр.
3.1 Контроль наличия установленной и действующей автоматической пожарной сигнализации (АПС).			
3.2 Проверка наличия и корректности заполнения журнала технического обслуживания автоматической пожарной сигнализации (АПС).			
3.3 Контроль текущего технического состояния АПС (исправна / неисправна / проверка не проводилась).			
3.4 Проверка наличия установленной автоматической установки пожаротушения (АУПТ) и указание ее типа.			
3.5 Контроль наличия и правильности заполнения журнала технического обслуживания автоматической установки пожаротушения (АУПТ).			
3.6 Проверка наличия АУПТ в помещении электрощитовой.			
3.7 Контроль наличия и правильности заполнения журнала технического обслуживания АУПТ, установленной в электрощитовой.			
БЛОК 4. АУДИТ СКЛАДСКИХ И ПОДСОБНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ			
Критерий проверки	Оценка	Комментарий	Срок устр.
4.1 Контроль соблюдения минимального расстояния (не менее 0,5 метра) между хранящимся товаром на стеллажах и источниками освещения.			
4.2 Проверка отсутствия складирования товаров, тары или других материалов на поверхностях холодильного оборудования.			
4.3 Мониторинг соблюдения установленных сроков вывоза вторсырья с территории объекта.			
4.4 Контроль соблюдения правил безопасного складирования вторсырья (разделение по типам, отсутствие препятствий к подъезду, отсутствие переполнения).			
БЛОК 5. ПРОВЕРКА ПОМЕЩЕНИЯ ЭЛЕКТРОЩИТОВОЙ			
Критерий проверки	Оценка	Комментарий	Срок устр.
5.1 Проверка наличия выделенного помещения (электрощитовой)			
5.2 Обеспечение свободного доступа к помещению электрощитовой для ответственного персонала.			
5.3 Контроль отсутствия хранения любых посторонних материалов и оборудования в помещении электрощитовой.			
5.4 Обеспечение свободного доступа ко всем электрошкафам и распределительным щиткам для обслуживания.			
БЛОК 6. ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ			
Критерий проверки	Оценка	Комментарий	Срок устр.
6.1 Контроль наличия журнала регистрации проведения инструктажей по пожарной безопасности.			

6.2 Проверка правильности оформления журналов (прошиты, пронумерованы, заверены печатью, указаны ответственные лица).			
6.3 Проверка наличия действующего приказа об установлении на объекте противопожарного режима.			
6.4 Проверка наличия действующего приказа о запрете курения на территории и в помещениях объекта.			
6.5 Проверка наличия действующего приказа, регламентирующего порядок проведения всех видов противопожарных инструктажей с персоналом.			
6.6 Проверка наличия действующего приказа о назначении лица(лиц), ответственного за обеспечение пожарной безопасности на объекте.			
6.7 контроль факта ознакомления всего персонала с приказами по пожарной безопасности под подпись (наличие листов ознакомления с датами и подписями).			
6.8 Контроль наличия утвержденной инструкции о действиях персонала при поступлении сигнала о пожаре или срабатывании АПС.			
6.9 Контроль наличия утвержденной инструкции о мерах пожарной безопасности.			
6.10 Контроль наличия утвержденной инструкции о мерах пожарной безопасности для складских и подсобных помещений.			
6.11 Контроль наличия утвержденной инструкции о порядке действий персонала при проведении эвакуации людей в случае пожара.			

БЛОК 7. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МЕРЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПБ

Критерий проверки	Оценка	Комментарий	Срок устр.
7.1 Контроль отсутствия использования бытовых удлинителей на объекте.			
7.2 Проверка наличия и исправности системы аварийного освещения на путях эвакуации и в местах размещения первичных средств пожаротушения.			
7.3 Проверка наличия и достаточного количества резервных переносных электрических фонарей (с проверенным зарядом) в установленных местах.			
7.4 Контроль наличия укомплектованной аптечки первой помощи в установленном месте.			
7.5 Проверка комплектности аптечки первой помощи согласно утвержденному перечню и срокам годности медикаментов/перевязочных средств.			
7.6 Проверка наличия и работоспособности системы вентиляции в помещениях, где это требуется по нормативам.			

БЛОК 8. КОНТРОЛЬ ЗНАНИЙ И ДЕЙСТВИЙ СОТРУДНИКОВ

Критерий проверки	Оценка	Комментарий	Срок устр.
8.1 Проверка уровня знаний сотрудников объекта о действиях при пожаре и практических навыках использования огнетушителя.			

8.2 Проверка уровня знаний сотрудников подрядных организаций, работающих на объекте, о действиях при пожаре и использовании огнетушителя.			
8.3 Проверка уровня знаний сотрудников арендаторов помещений на объекте о действиях при пожаре и использовании огнетушителя.			

Суть чек-листа: это инструмент для проверки соблюдения требований пожарной безопасности в сети магазинов. Чек-лист включает перечень критериев для оценки состояния эвакуационных путей, средств пожаротушения, систем сигнализации и пожаротушения, а также документации и знаний персонала в области пожарной безопасности.

Для чего может использоваться:

- X для контроля наличия и правильности размещения планов эвакуации, их соответствия ГОСТ и фактической планировке помещений;
- X для проверки доступности и исправности эвакуационных путей и выходов;
- X для контроля количества и состояния первичных средств пожаротушения (огнетушителей, пожарных кранов и т. д.);
- X для проверки ведения необходимой документации (журналы учёта, приказы, инструкции);
- X для оценки состояния систем автоматической пожарной сигнализации (АПС) и автоматического пожаротушения (АУПТ);
- X для аудита складских и подсобных помещений на соответствие правилам хранения товаров;
- X для контроля состояния электропроводки и электрооборудования;
- X для оценки уровня знаний персонала о действиях при пожаре и использовании средств пожаротушения.

На что направлен:

- X на обеспечение соблюдения норм и требований пожарной безопасности;
- X на проверку исправности и доступности средств пожаротушения и эвакуационных путей;
- X на контроль работоспособности систем противопожарной защиты;
- X на оценку готовности персонала к действиям в случае пожара;
- X на своевременное выявление и устранение нарушений в системе пожарной безопасности.

Выгоды и преимущества для аудитора:

- X стандартизация процесса проверки и минимизация риска пропуска важных аспектов;
- X экономия времени благодаря чёткой структуре и последовательности проверок;
- X получение систематизированной информации о состоянии пожарной безопасности;
- X возможность оперативно выявлять и фиксировать нарушения.

Выгоды и преимущества для компании:

- X соблюдение требований пожарной безопасности и снижение риска возникновения пожаров;
- X обеспечение безопасной эвакуации людей в случае пожара;
- X своевременное выявление и устранение проблем с системами пожарной безопасности;
- X снижение риска штрафов и других санкций;
- X повышение уровня безопасности объекта и защиты жизни и здоровья сотрудников и посетителей.