


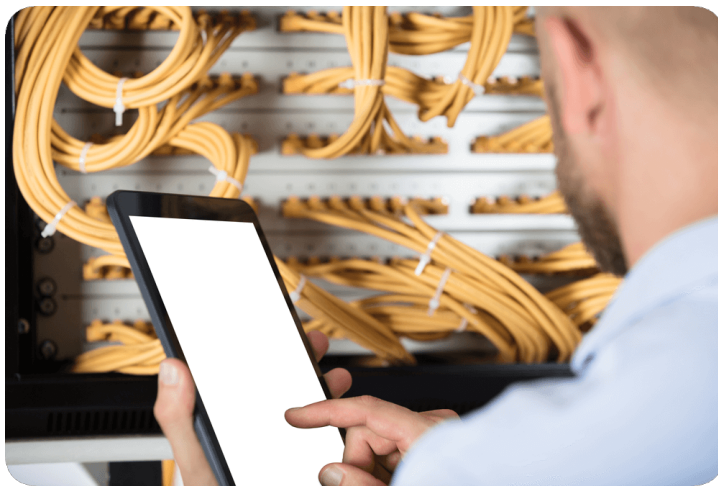


Чек-лист проверки слаботочных сетей и электрооборудования магазина (супермаркета)

Доступно на платформе RETAILIQA

т. 8 800 250 33 28 info@retailiqa.ru

Электронные чек-листы, задачи, фотоотчеты, ML, BI-аналитика

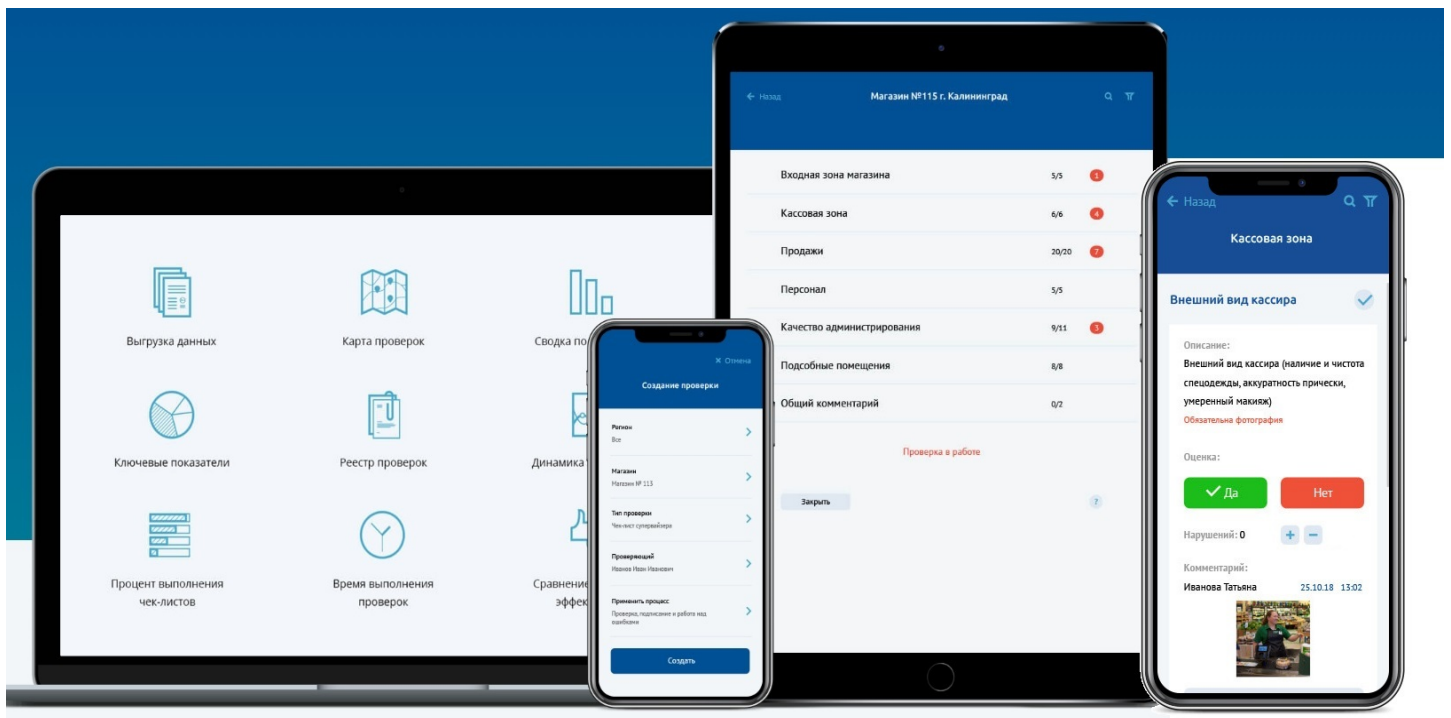

* Преимущества использования RETAILIQA

Удобно

- * 10 базовых типов оценок
- * Конструктор чек-листов
- * Система весов и баллов
- * Web-отчеты для руководства
- * Акции и фотоотчеты
- * Push и email уведомления
- * Контроль сотрудников по геолокации
- * Образцы и фото примеры
- * Документы, файловые вложения
- * Аудио и видеозаписи
- * Повторный контроль нарушений
- * Ограничение прав пользователей
- * Свой смартфон или планшет
- * Поддержка iOS и Android
- * Автономный offline-режим работы

Выгодно

- * Защита от надзорных органов
- * Минимизация штрафов
- * Сокращение потерь
- * Экономия и оптимизация ФОТ
- * Контроль регламентов и стандартов
- * Адаптация и обучение персонала
- * Внедрение KPI и системы мотивации
- * Доступ для тайных покупателей
- * Выделенный личный кабинет
- * Бесплатный демо-доступ
- * Настройка системы «под ключ»
- * Доработки под Клиента
- * Интеграция с IT-системами Клиента
- * Брендинг интерфейса под Клиента
- * Новые модули и функционал

Эффективно

- * Замена бумаги, мессенджеров, эл.таблиц
- * Ускорение сбора данных
- * Снижение временных затрат
- * Повышение качества работы
- * Проверки, задачи, планирование
- * Формирование претензий
- * Работа над ошибками
- * Выявление неочевидных проблем
- * Быстрая обратная связь
- * Доступ для сервисных служб, аутсорсеров
- * Сценарии и процессы аудитов
- * Облачное хранение данных
- * Доступ к данным по API
- * Успешные кейсы внедрений
- * Экспертиза и лучшие практики работы

Чек-лист проверки слабых сетей и электрооборудования магазина (супермаркета)

ЗАПОЛНЯЕТСЯ АУДИТОРОМ ПЕРЕД НАЧАЛОМ ПРОВЕРКИ	
Объект проверки:	
Адрес:	
Дата проверки:	
Время проверки:	
Дата предыдущей проверки:	
Объект посещен по геолокации *:	
Проверяющий / Аудитор:	
Супервайзер / Куратор / ТУ:	
Директор / Управляющий / Заведующий:	
Сотрудники на смене (ответственные):	
Примечание:	

* Будет доступно в RETAILIQA

ЗАПОЛНЯЕТСЯ АУДИТОРОМ ПОСЛЕ ЗАВЕРШЕНИЯ ПРОВЕРКИ	
Дата завершения проверки:	
Время завершения проверки:	
Выявлено нарушений:	
Поставлено задач *:	
Общий % выполнения чек-листа *:	
Общая сумма штрафа *:	
Нарушения из предыдущей проверки *:	
Замечания к устранению:	

* Будет доступно в RETAILIQA

БЛОК 1. АУПС

Критерий проверки	Оценка	Комментарий	Срок устр.
1.1 На объекте присутствует установленная и смонтированная автоматическая пожарная сигнализация			
1.2 Сигнал о возникновении пожара в автоматическом режиме транслируется на пульт охранной организации			
1.3 Размещение ручных пожарных извещателей соответствует установленным нормативным требованиям			
1.4 Провода визуально целые, видимые повреждения и обрывы проводов отсутствуют			
1.5 Датчики дыма (дымовые извещатели) установлены во всех без исключения помещениях объекта			
1.6 Система сигнализации находится в работоспособном состоянии			
1.7 Пульт управления пожарной сигнализацией активирован и функционирует исправно			

БЛОК 2. СОУЭ

Критерий проверки	Оценка	Комментарий	Срок устр.
2.1 На объекте присутствует и установлена система голосового оповещения о пожаре			
2.2 Световые указатели «ВЫХОД» функционируют корректно, неисправности отсутствуют			
2.3 Указатели «ВЫХОД» размещены в соответствии с планами эвакуации на всех путях движения людей			
2.4 Система оповещения находится в рабочем режиме (звуковое сообщение четко слышно в каждом помещении)			

БЛОК 3. АУПТ

Критерий проверки	Оценка	Комментарий	Срок устр.
3.1 На проверяемом объекте присутствует смонтированная система автоматического пожаротушения (АУПТ)			
3.2 Монтаж установки произведен в полном соответствии с требованиями действующего законодательства			
3.3 Оборудование автоматики и диспетчеризации насосной станции функционирует без нареканий			
3.4 Автоматическая установка пожаротушения находится в исправном и работоспособном состоянии			

БЛОК 4. ВПВ

Критерий проверки	Оценка	Комментарий	Срок устр.
4.1 Конфигурация и монтаж внутреннего пожарного водопровода (ВПВ) выполнены согласно нормам			
4.2 Оборудование автоматики управления и диспетчеризации задвижками находится в рабочем состоянии			

БЛОК 5. ДИСПЕТЧЕРИЗАЦИЯ ПРОТИВОДЫМНОЙ ЗАЩИТЫ

Критерий проверки	Оценка	Комментарий	Срок устр.
5.1 Автоматика управления и диспетчеризации системой противодымной вентиляции функционирует исправно			
5.2 Автоматика управления и диспетчеризации клапанами дымоудаления находится в рабочем состоянии			

БЛОК 6. ПРОЧЕЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ

Критерий проверки	Оценка	Комментарий	Срок устр.
6.1 Визуальный осмотр электрощитовой помещения был проведен в установленном порядке			
6.2 Нарушения целостности конструкции электрощитовой и запирающих механизмов не выявлены			
6.3 Контроль положения автоматических выключателей был осуществлен в полном объеме			
6.4 Нарушений в работе и функционировании автоматических выключателей не обнаружено			
6.5 Дефекты изоляционного покрытия на кабельных линиях в ходе осмотра не выявлены			
6.6 В электрощите присутствует однолинейная схема			
6.7 Все кабельные линии имеют соответствующую маркировку в соответствии с требованиями			
6.8 Замеры токовых нагрузок на оборудовании были произведены в соответствии с регламентом			
6.9 Приборы учета электроэнергии находятся в рабочем состоянии, неисправности отсутствуют			
6.10 Замер температурных показателей на подвижных контактах рубильников и автоматических выключателей выполнен			
6.11 Наличие электрозащитных и противопожарных средств защиты подтверждено			
6.12 Очистка электрощитовой, силовых и распределительных щитов от пыли и загрязнений произведена			
6.13 Визуальный осмотр открытых элементов заземляющих устройств был проведен			
6.14 Протяжка контактных соединений коммутационной аппаратуры выполнена в соответствии с регламентом			
6.15 Акт осмотра и технического обслуживания электрооборудования составлен и оформлен надлежащим образом			

Суть чек-листа: это инструмент для проверки состояния слаботочных сетей и электрооборудования в магазине (супермаркете). Чек-лист содержит перечень критериев, которые позволяют оценить работоспособность систем пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией, пожаротушения, противопожарного водопровода, противодымной защиты и прочего электрооборудования.

Для чего может использоваться:

- X для проверки наличия и работоспособности автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения о пожаре;
- X для контроля состояния дымовых датчиков, ручных извещателей и проводов системы пожарной сигнализации;
- X для проверки системы автоматического пожаротушения и её соответствия законодательным требованиям;
- X для контроля работы внутреннего противопожарного водопровода и системы противодымной защиты;
- X для оценки состояния электропроводки, кабельных линий, автоматических выключателей и другого электрооборудования;
- X для проверки наличия необходимой документации и средств защиты (однолинейной схемы, маркировки на кабелях, электротехнических и противопожарных средств).

На что направлен:

- X на обеспечение пожарной безопасности и защиты объекта;
- X на выявление неисправностей и нарушений в работе систем сигнализации, пожаротушения и электрооборудования;
- X на контроль соответствия установленных систем требованиям законодательства и нормативных документов;
- X на поддержание исправного состояния электрооборудования и предотвращение аварийных ситуаций.

Выгоды и преимущества для аудитора:

- X стандартизация процесса проверки и уменьшение вероятности пропуска важных аспектов;
- X экономия времени за счёт чёткой структуры и последовательности проверок;
- X получение объективной и систематизированной информации о состоянии систем безопасности и электрооборудования;
- X возможность своевременно выявлять и фиксировать неисправности и нарушения.

Выгоды и преимущества для компании:

- X обеспечение высокого уровня пожарной безопасности и защиты объекта;
- X своевременное выявление и устранение неисправностей в системах безопасности и электрооборудования;
- X соблюдение требований законодательства и нормативных документов в области пожарной безопасности и электробезопасности;
- X снижение риска возникновения пожаров и аварийных ситуаций;
- X обеспечение надёжной и бесперебойной работы электрооборудования.